MITSUBISHI

0210872HK1401

業務用単独脱臭ユニットシステム部材　高性能フィルター

形　名

PT-30DAFM

取扱説明書

お客さま用

この高性能フィルターは業務用単独脱臭ユニット用高性能フィルターです。
既に取付けられている場合は交換用となります。
■適用本体形名は納入仕様書・カタログ等で確認してください。
■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになったあとはお使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従い必ず行う　●交換の際は必ず分電盤のブレーカーを切る（感電やけがをすることがあります）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う　●取扱いの際は手袋を着用する（着用しないとけがをすることがあります）
●取付けは確実に行う（落下によりけがをすることがあります）

外形寸法図

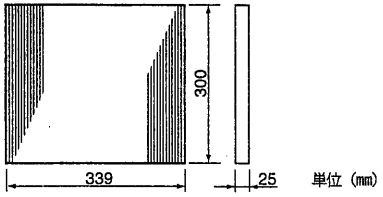

交換のしかた

1

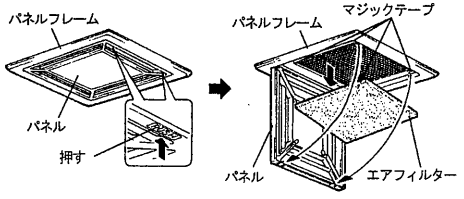

パネルを開け、エアフィルターをはずす

1. パネルの PUSH（2か所）を指で押す。
2. パネルを開ける。

お願い
●パネルに天井材が入れてある場合は、パネルが重くなっています。ゆっくりと開けてください。

3. エアフィルターを四隅のマジックテープからはずす。エアフィルターは本体側の四隅のマジックテープで固定されています。

お願い
●エアフィルターをはずすときはほこりが目に入らないよう注意してください。

2



高性能フィルターをはずす

1. フィルター枠固定金具に手をかけ矢印①の方向へスライドさせ、そのまま矢印②の方向へゆっくりとフィルター枠を開ける。

交換のしかた　つづき

2

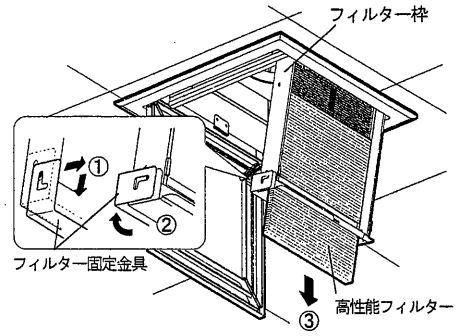

2. 高性能フィルターをはずす
①フィルター固定金具を矢印の方向にスライドする。
②フィルター固定金具を矢印の方向に回転させる。
③汚れが飛ばないように高性能フィルターを静かに引き出す。（ほこりが目に入らないよう注意してください）

3

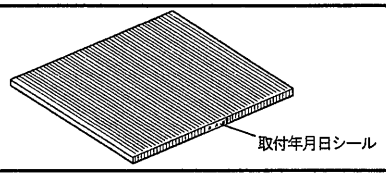

取付年月日の記入

新しい高性能フィルターをビニール袋から取り出し側面に貼り付けてある取付年月日記入シールに、取付年月日を記入する。（次の交換時期を知る目安になります）

4

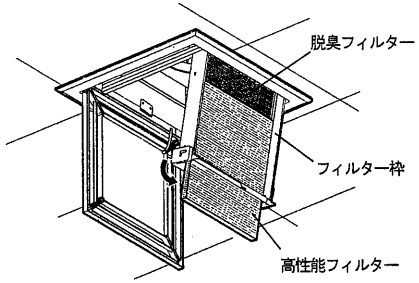

高性能フィルターの取付け

フィルター枠を閉じたときに取付年月日シールの矢印が上を向くように取付ける。

お願い
●高性能フィルターの交換の際は、同時にエアフィルターの清掃（交換）をおすすめします。
●ビニール袋は、小さなお子さまがかぶったりしないよう処分してください。
●高性能フィルターを無理に押し込むと変形しますので注意して取り付けてください。

5

取りはずしと逆の順序で取付ける

1. フィルター固定金具で高性能フィルターを固定し、フィルター枠を元通り閉めて、フィルター枠固定金具をスライドさせて固定する。
2. エアフィルターの四隅を本体側のマジックテープで確実に取付ける。（方向性はありません）
3. パネルを閉じる。
●PUSH（2か所）を指で押す。

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。